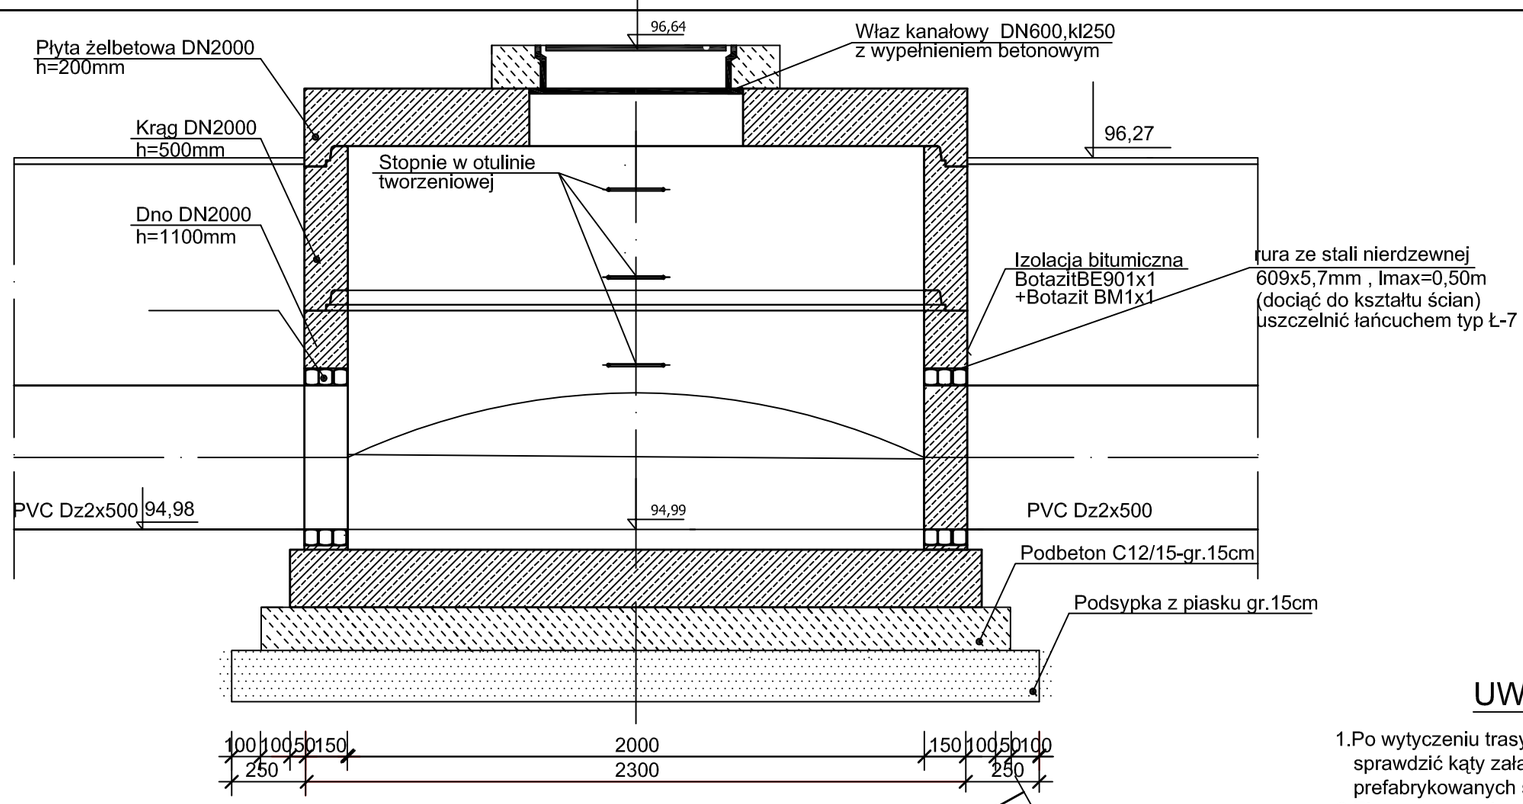

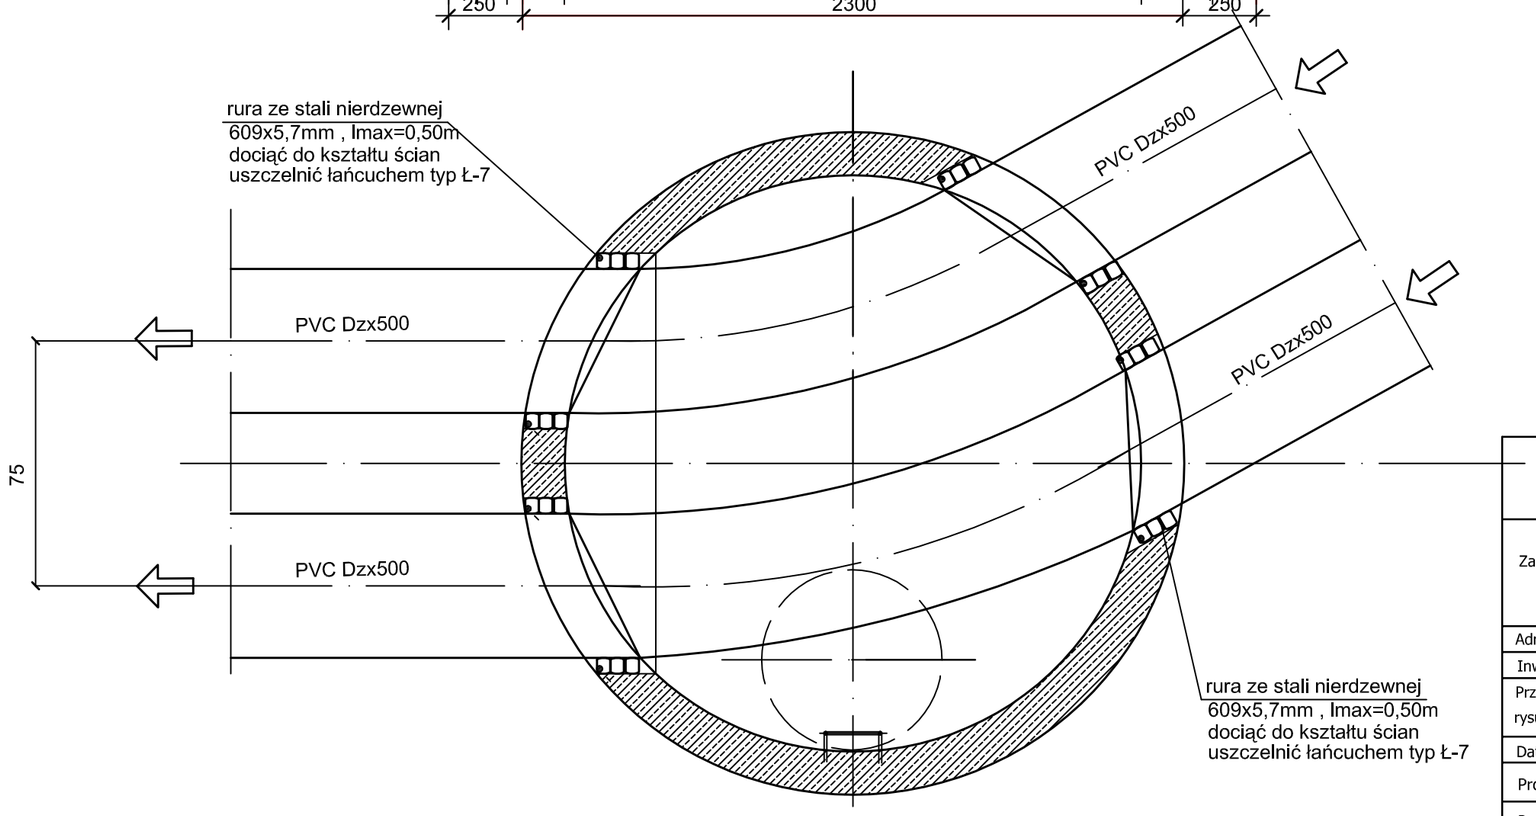

UWAGI

1. Po wytyczeniu trasy przez służby geodezyjne sprawdzić kąty załamania w celu zamówienia elementów prefabrykowanych studni,
2. Elementy studni przyjęto w oparciu o katalog firmy MATBET
3. Rurę stalowa kwasoodporną 609,5x5,7mm zamontować w trakcie betonowania dna studni.
4. Studnie D3 połaczeniową istn.kanałów DN400 i DN500 wykonać również z elementów prefabrykowanych DN2000mm

PROJEKTOWANIE , NADZORY
Edward Bąk
ul. A.Fredry 16 , 64-100 Leszno

Zadanie	Budowa odwodnienia terenu z ul.Górnej w kierunku Brzezia
Adres	Obręb Gostyń , obręb Brzezie
Inwestor	Gmina Gostyń , Rynek 2
Przedmiot rysunku	STUDNIA KANALIZACYJNA D1

Data:04.2014r	Imię i nazwisko	Nr.upr.	Specjalność	Podpis	Skala 1:20	
Projektant	mgr inż. Edward Bąk	1027/87/Lo	instalacyjno-inżynierska		Nr rys. 4	Nr ark ——
Projektant	mgr inż. Andrzej Grzesiak	1078/88/Lo	wodno-melioracyjna			