




ETAP I - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

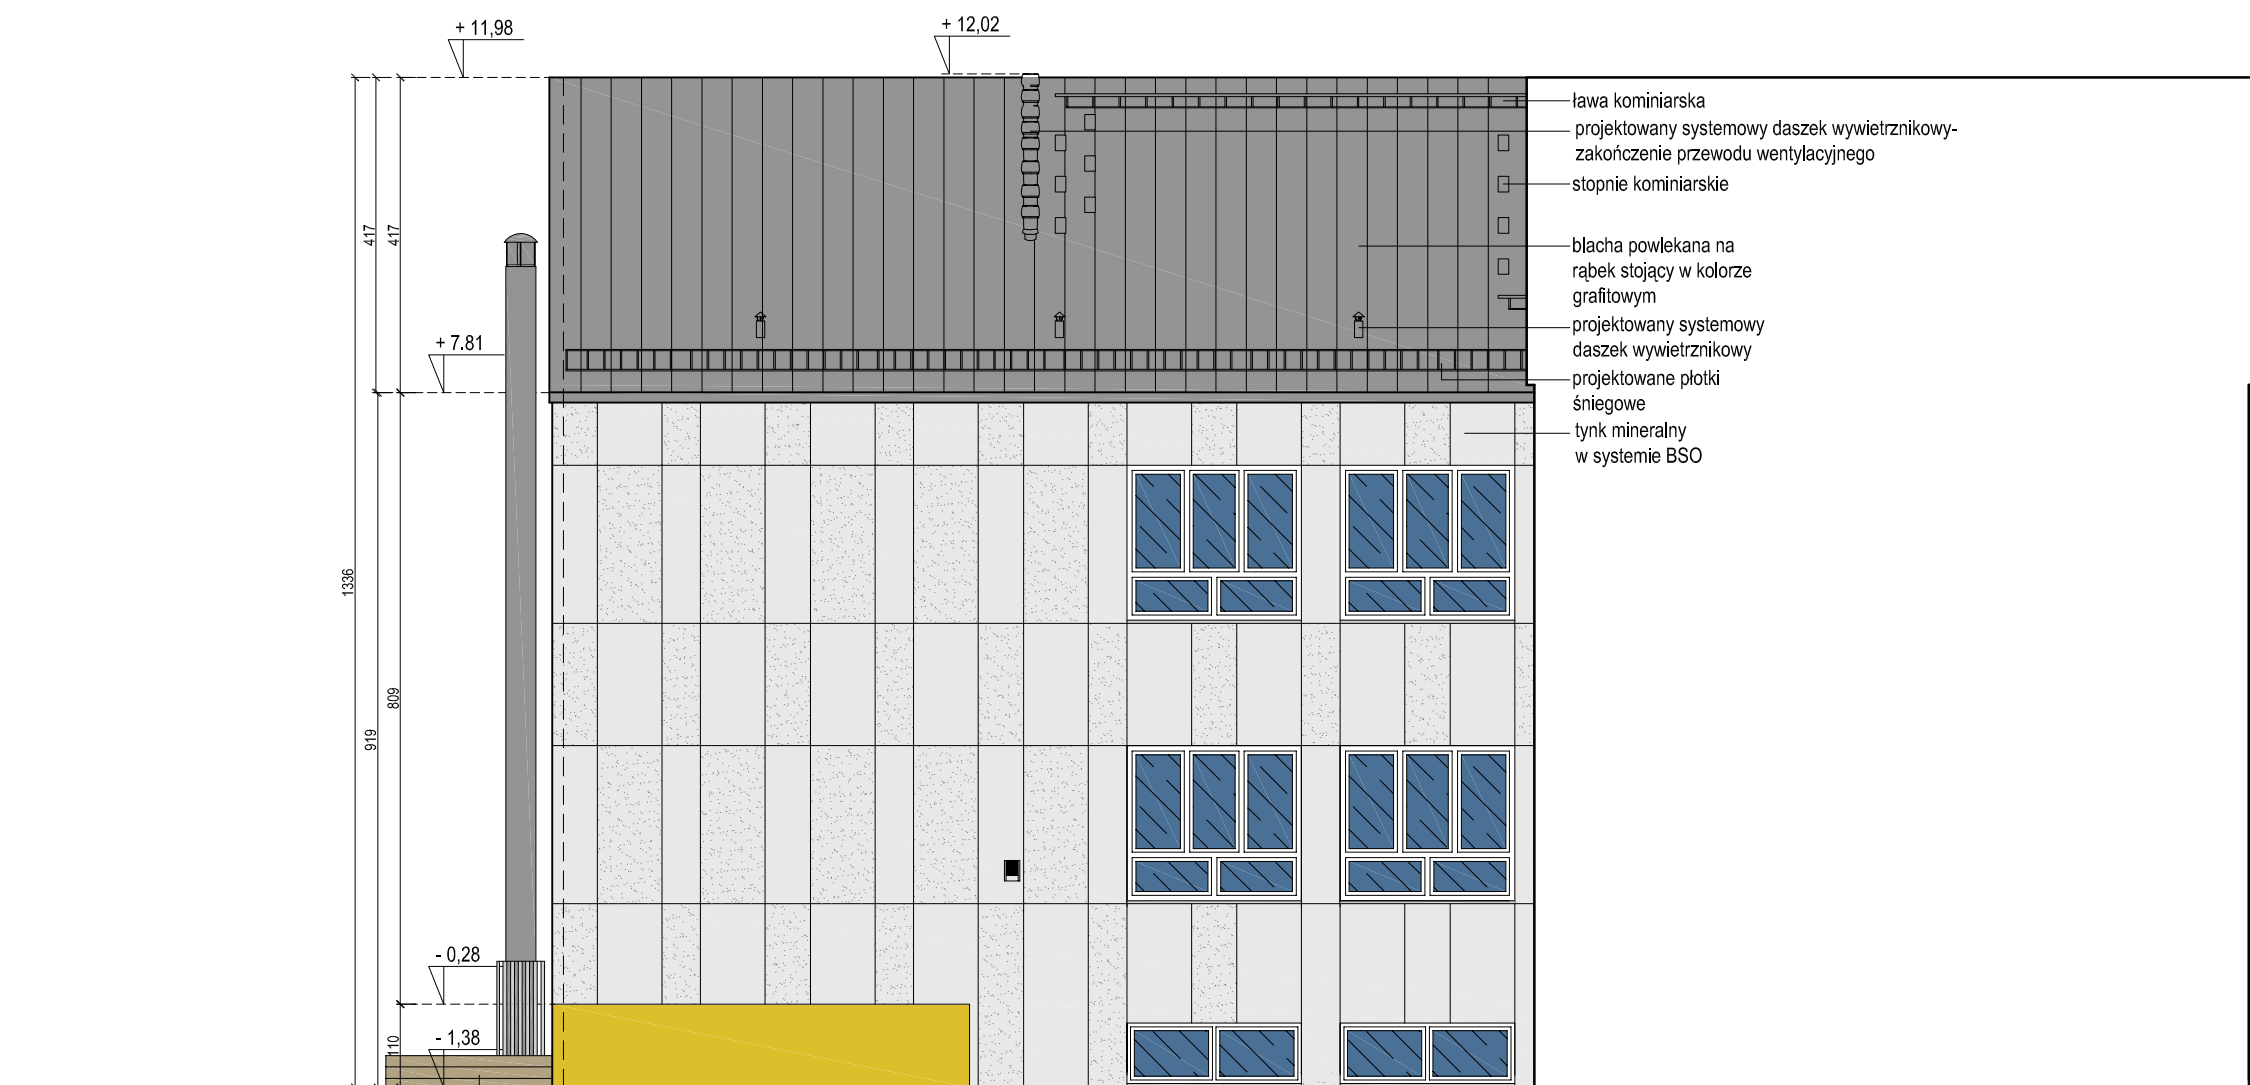


ETAP I - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWE.

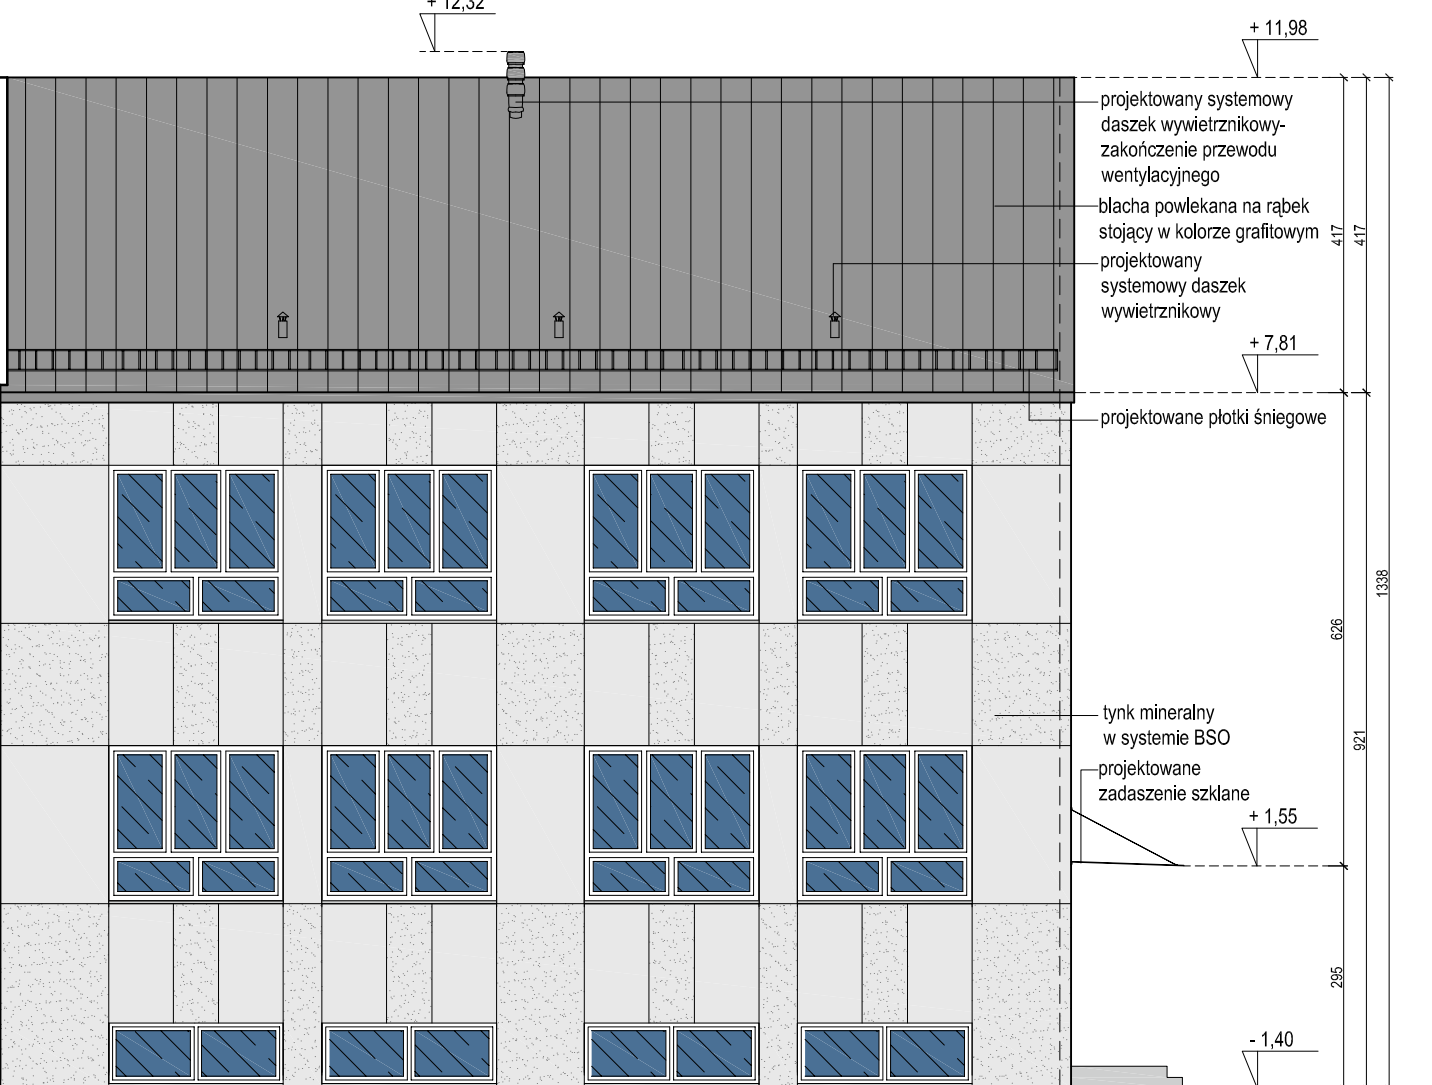

EL. 02

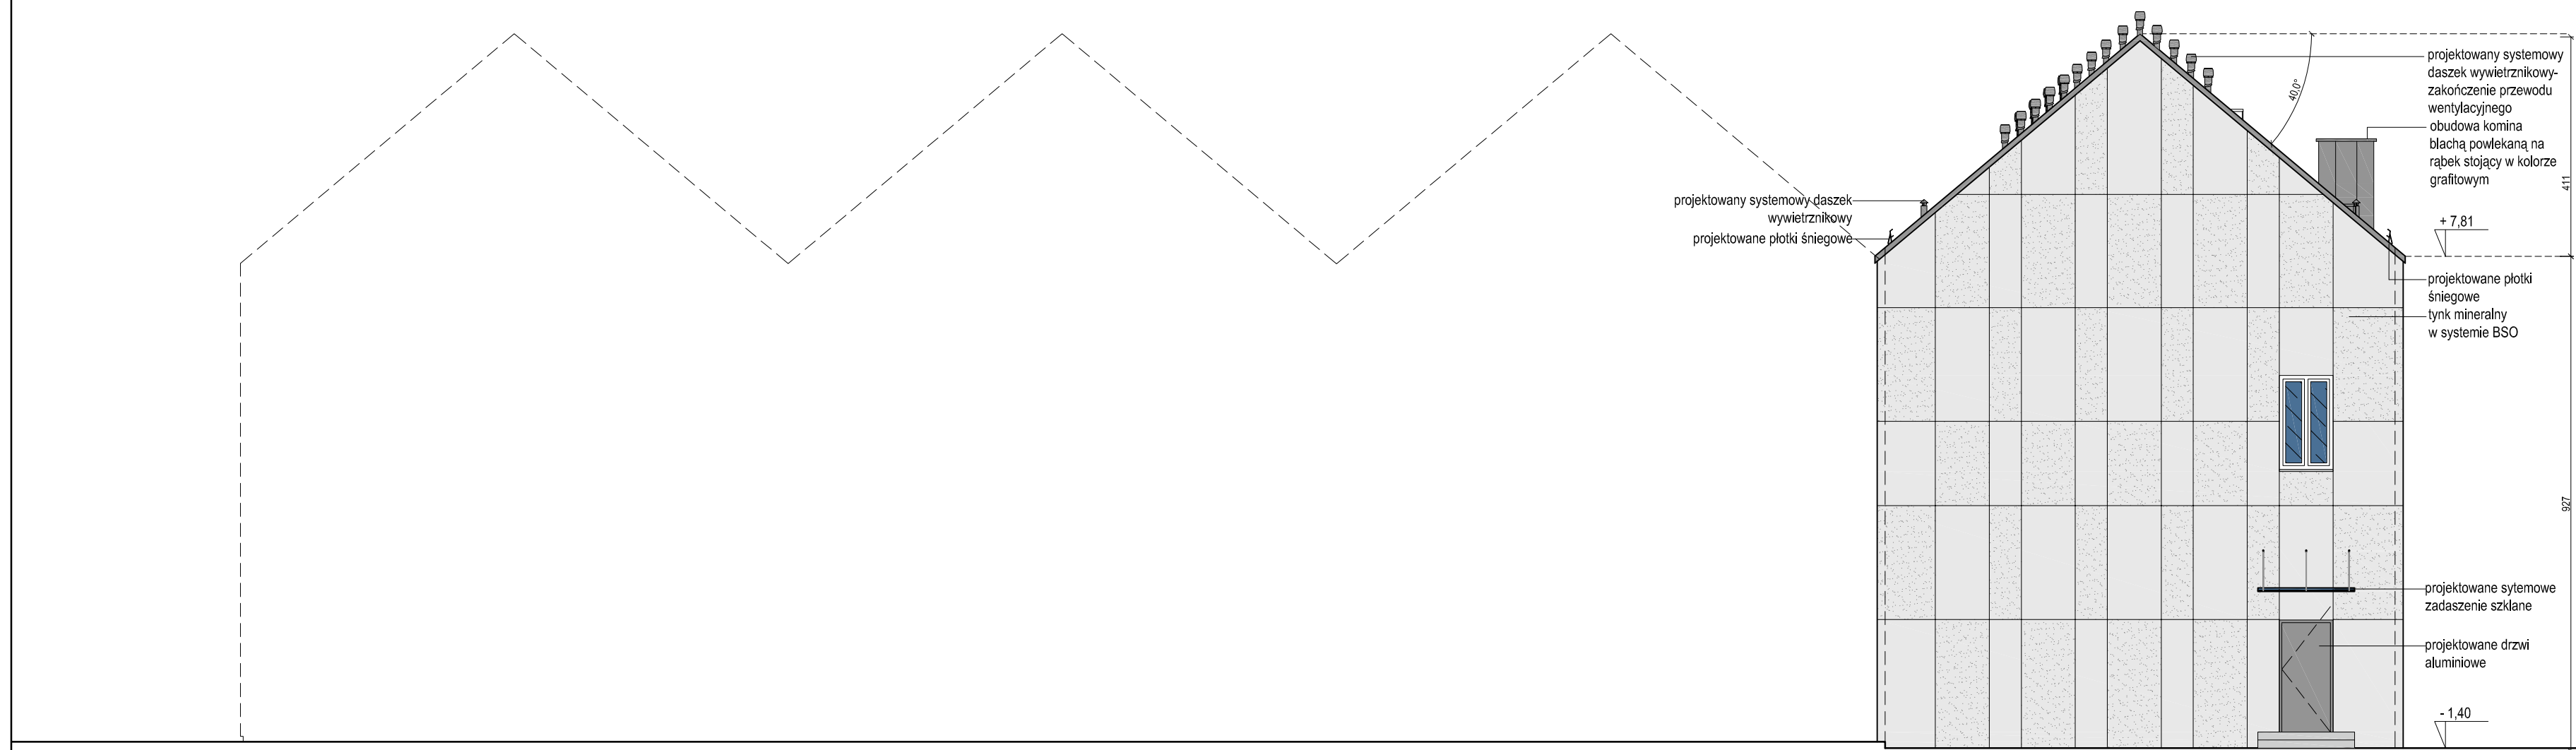


ETAP I - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

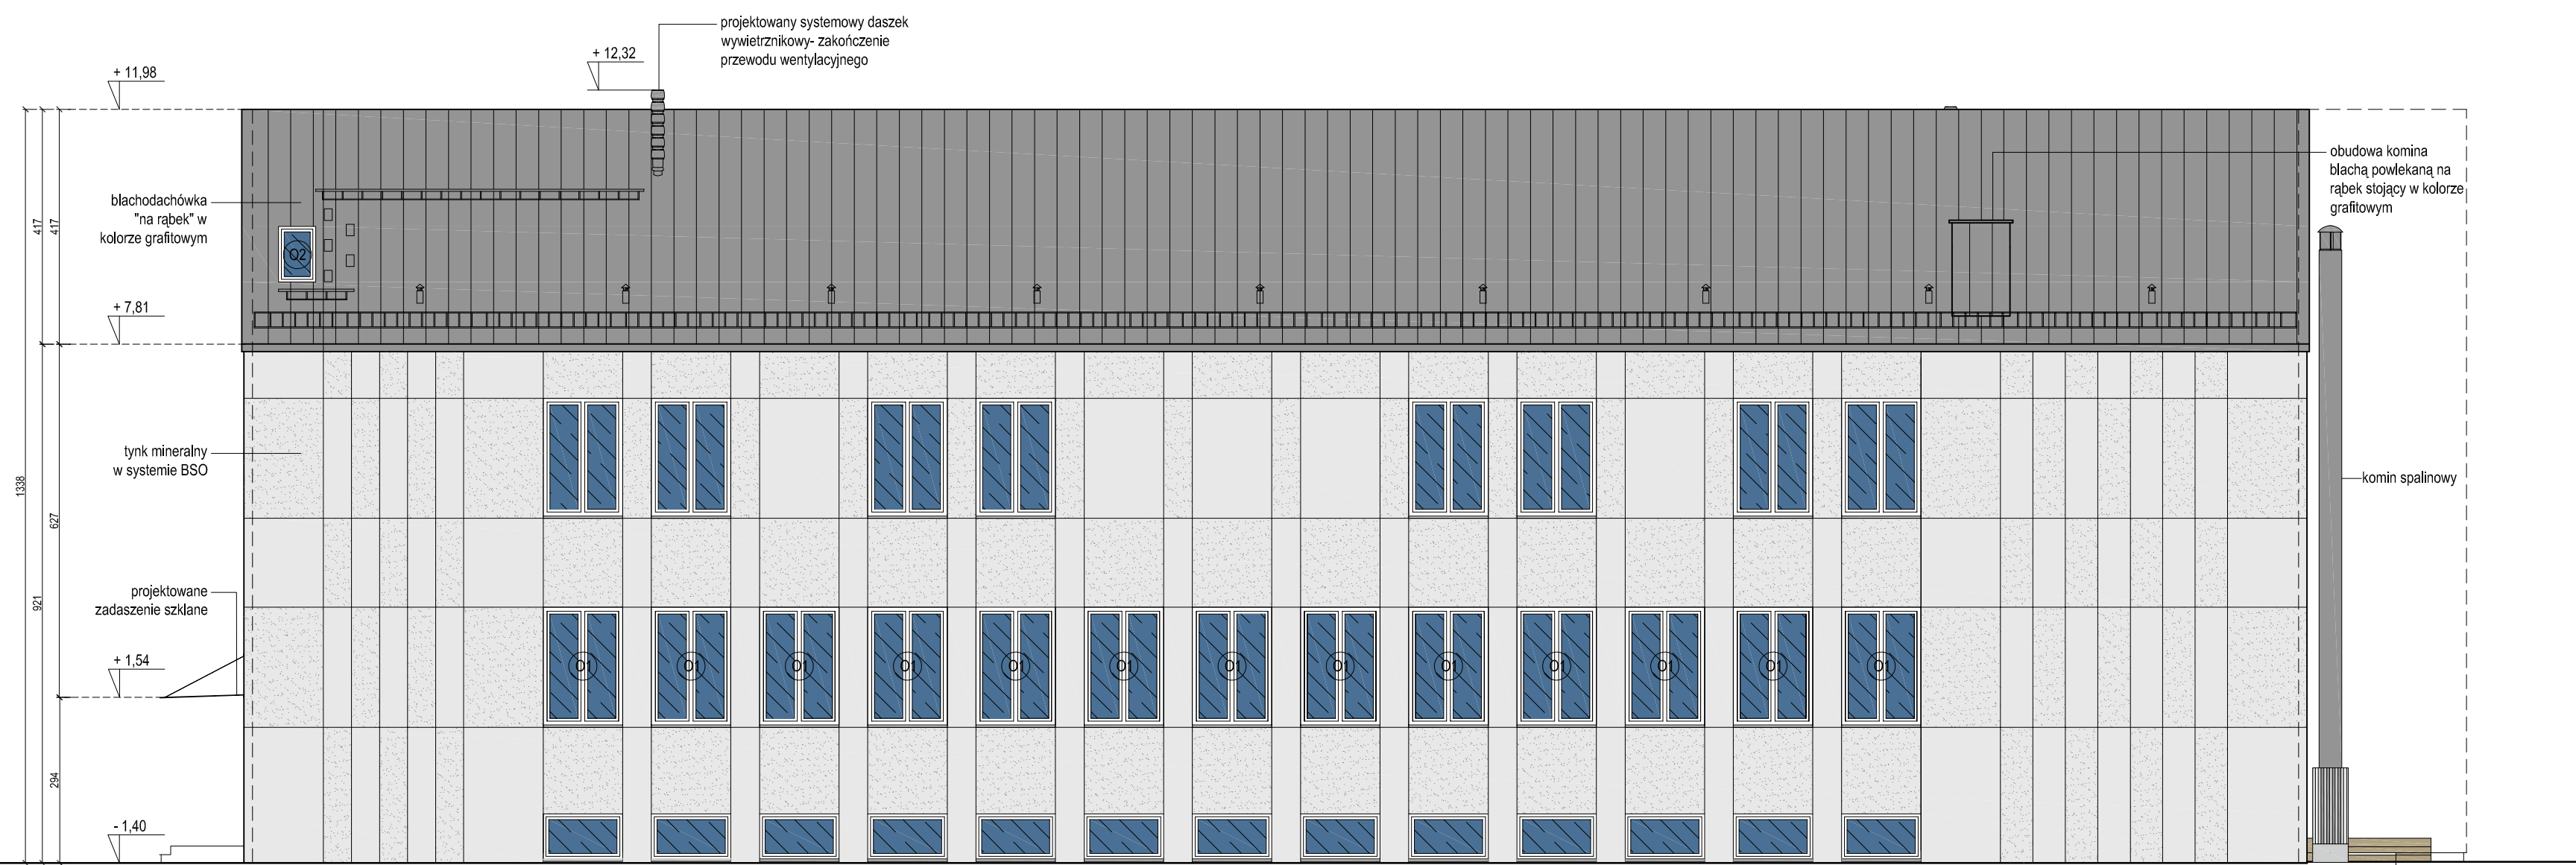



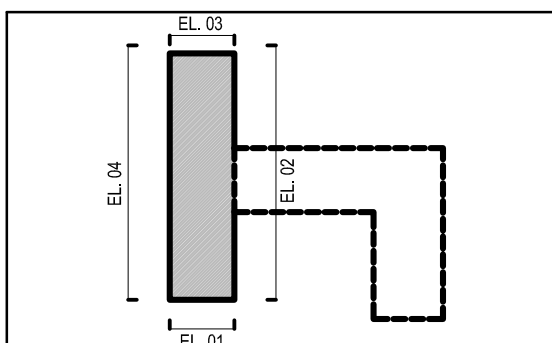

EL. 04

UWAGA!
NA ELEWACJI NALEŻY WYKONAĆ
TYNKI O DWÓCH GRANULACJACH
0,5-1mm ORAZ 2-3,5mm



LEGENDA

-  - TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BS
GRANULACJA 0,5-1mm
KOLOR HBW52 BAUMIT LIFE 0887
-  - TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BS
GRANULACJA 2-3,5mm
KOLOR HBW52 BAUMIT LIFE 0887
-  - SZKŁO
-  - BLACHODACHÓWKA NA "RABEK ST

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/3
T: +48 600 953 648
E: info@p1plus.pl
W: www.p1plus.pl

PL+

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.

branża ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz

upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Karolina Arentowicz

sprawdzający

mgr inż. arch. Andrzej Capiński

upr. proj. WP-UIA/UKK/UpB/51/2011

asystent projektanta

Inż. arch. Zuzanna Krol

inż. arch. Martyna Skoczek

PRZEBUDOWA DACHU I TERMOMODERNIZACJA

FI FWAC.IF

EKT BUDOWLANY

10-2014 1:100 A101