


Przykładowy przekrój oraz zalecane wymiary wykopów

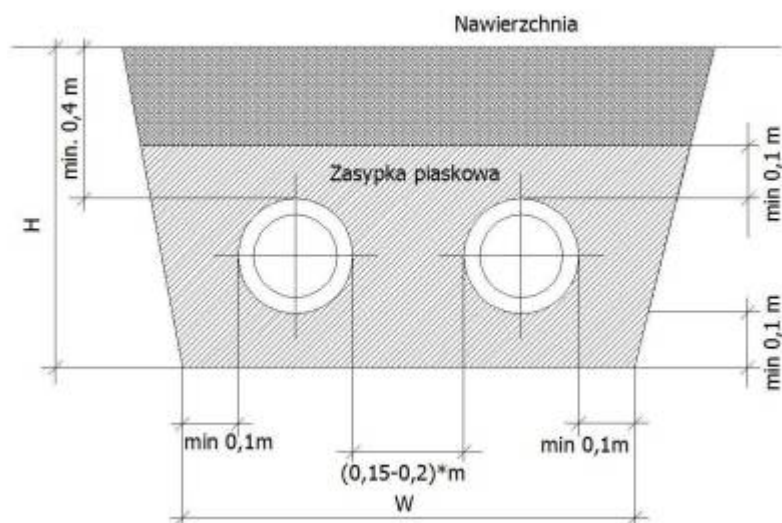

Przykładowy przekrój wykopu

dla rurociągów DN \geq 350 minimalna odległość między rurami wynosi 0,4 m

| DN | d _i , mm | D _e , mm | głębokość wykopu H, m | szerokość wykopu ⁴ W, m |
|------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 32 | 42,4 | 110 | 0,65 | 0,7 |
| 40 | 48,3 | 110 | | |
| 50 | 60,3 | 125 | | |
| 65 | 76,1 | 140 | | |
| 80 | 88,9 | 160 | 0,7 | 0,8 |
| 100 | 114,3 | 200 | 0,75 | |
| 125 | 133 | 225 | 0,8 | 1,0 |
| 150 | 159 | 250 | 0,9 | 1,1 |
| 200 | 219,1 | 315 | 1,0 | 1,2 |
| 250 | 273 | 400 | | 1,4 |
| 300 | 323,9 | 450 | | 1,5 |
| 350 | 355,6 | 500 | 1,1 | 1,6 |
| 400 | 406,4 | 560 | 1,2 | 1,8 |
| 450 | 457 | 630 | 1,3 | 2,0 |
| 500 | 508 | 710 | 1,4 | 2,2 |
| 600 | 610 | 800 | 1,5 | 2,4 |
| 700 | 711 | 900 | 1,6 | 2,6 |
| 800 | 813 | 1000 | 1,8 | 2,8 |
| 900 | 914 | 1100 | 2,0 | 3,0 |
| 1000 | 1016 | 1200 | 2,2 | 3,2 |
| 1100 | 1118 | 1300 | 2,4 | 3,4 |
| 1200 | 1219 | 1400 | 2,6 | 3,6 |

Zalecane minimalne wymiary wykopów (w praktyce wymiary wykopu powinny odpowiadać zaleceniom producenta systemu preizolowanego)

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| | | |
| INWESTOR : | Gmina Gostyń 63-800 ul. Rynek 2. | |
| OBIEKT ADRES | Budowa instalacji wewnętrznej preizolowanej wody ciepłej z cyrkulacją oraz centralnego ogrzewania na zewnątrz dla przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 o pomieszczenie gospodarcze i kotłownię w miejscowości Gostyń ul. Wrocławska 255, dz. nr 2144 i 2141/5. | |
| TYTUŁ RYSUNKU | PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU PRIZOLATU | Podpis projektanta. |