


# SCHEMAT SKRZYNKI **S - 2** Z ZAWOREM OGNIOWYM Ø 32 mm

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDOWY POMIESZCZENIA  
GOSPODARCZEGO I KOTŁOWNI PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1, 63-800 GOSTYŃ  
UL. WROCŁAWSKA 255, DZ. NR 2144 i 2141/5

**INWESTOR :** Gmina Gostyń ul. Rynek 2.

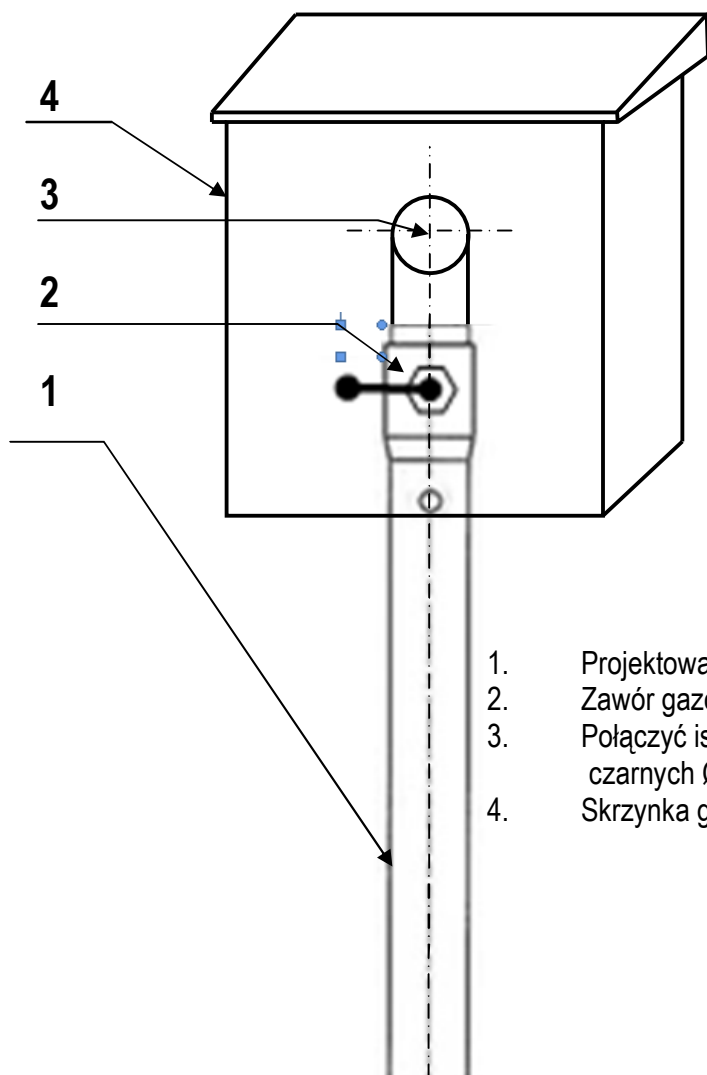

1. Projektowane przejście z rury PE/stal Ø 32/1"
2. Zawór gazowy - ogniowy Ø 1"
3. Połączyć istniejącą instalację z rur stalowych czarnych Ø 1 1/4" z zaworem ogniowym
4. Skrzynka gazowa zaworu ogniowego na ścianie.

 <div> <p>PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR I WYKONAWSTWO INSTALACJI C.O. I GAZU</p> <p><b>Alicja Genderka</b></p> <p>63-800 Gostyń ul. Agrestowa 1 NIP 5541255613, Regon 300901691 tel. kom. 505 559 373</p> </div>		
INWESTOR :	Gmina Gostyń 63-800 Gostyń ul. Rynek 2.	
OBIEKT ADRES	Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu o pomieszczenie gospodarcze i kotłownię w Gostyniu ul. Wrocławska 255, dz. nr 2144 i 2141/5.	
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT SKRZYNKI S - 2 Z ZAWOREM OGNIOWYM Ø 32 mm	Podpis projektanta.