



Projektowana rozdzielnica R1

Rozbudowa istniejącej rozdzielni RK

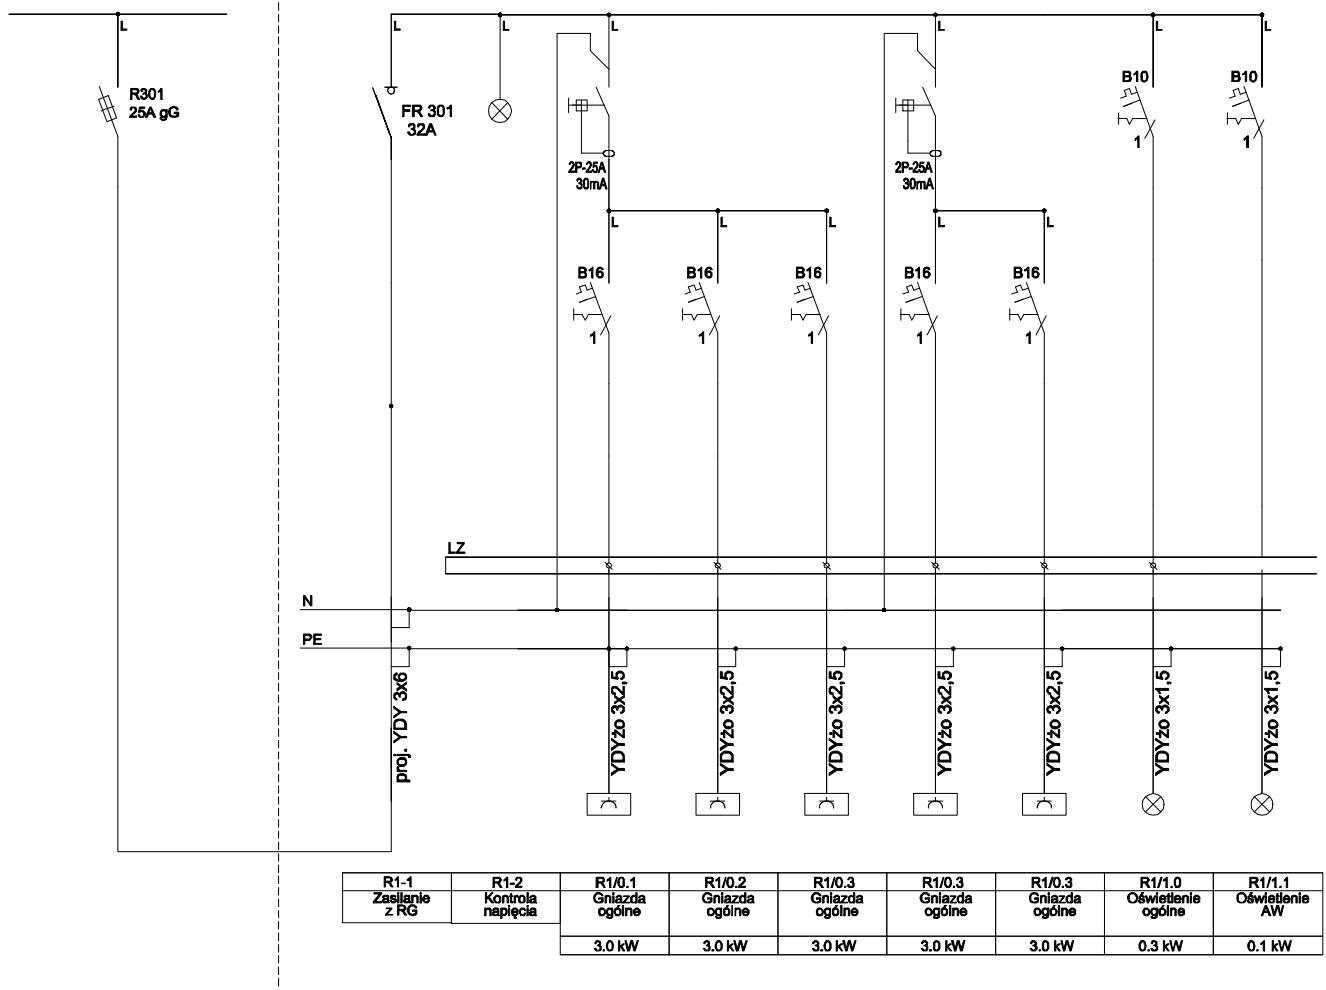

WYPROWADZENIE OBWODÓW Z ROZDZIELNICY

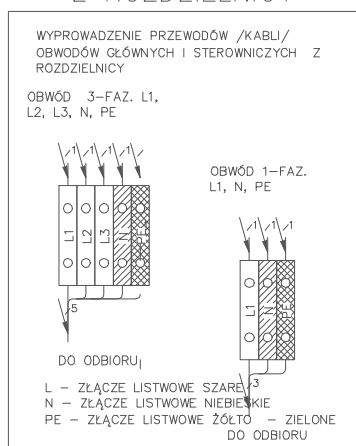

UWAGA:

Wszelkie prace związane z rozbudową zasilania należy prowadzić za istniejącym układem licznikowym. W przypadku konieczności ingerencji w instalację przed układem licznikowym oraz w sam układ należy zgłosić i uzgodnić z ENEA Operator sp. z o.o.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

<p>Inwestor: Gmina Gostyń Rynek 2 63-800 Gostyń</p>	<p>Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 o pomieszczenie gospodarcze i kotłownię</p>	
<p>Schemat rozdzielnic R1</p>		<p>skala:-</p>
<p>projektant: mgr inż. Marek Piasecki upr. bud. nr WKP/0319/POOE/08</p>		<p>data: 04. 2018 r.</p>
<p>asystent projektanta: mgr inż. Krzysztof Płatek</p>		<p>nr rys. E3</p>