


Złącze kablowe ZK-1P
zadanie ENEA Operator

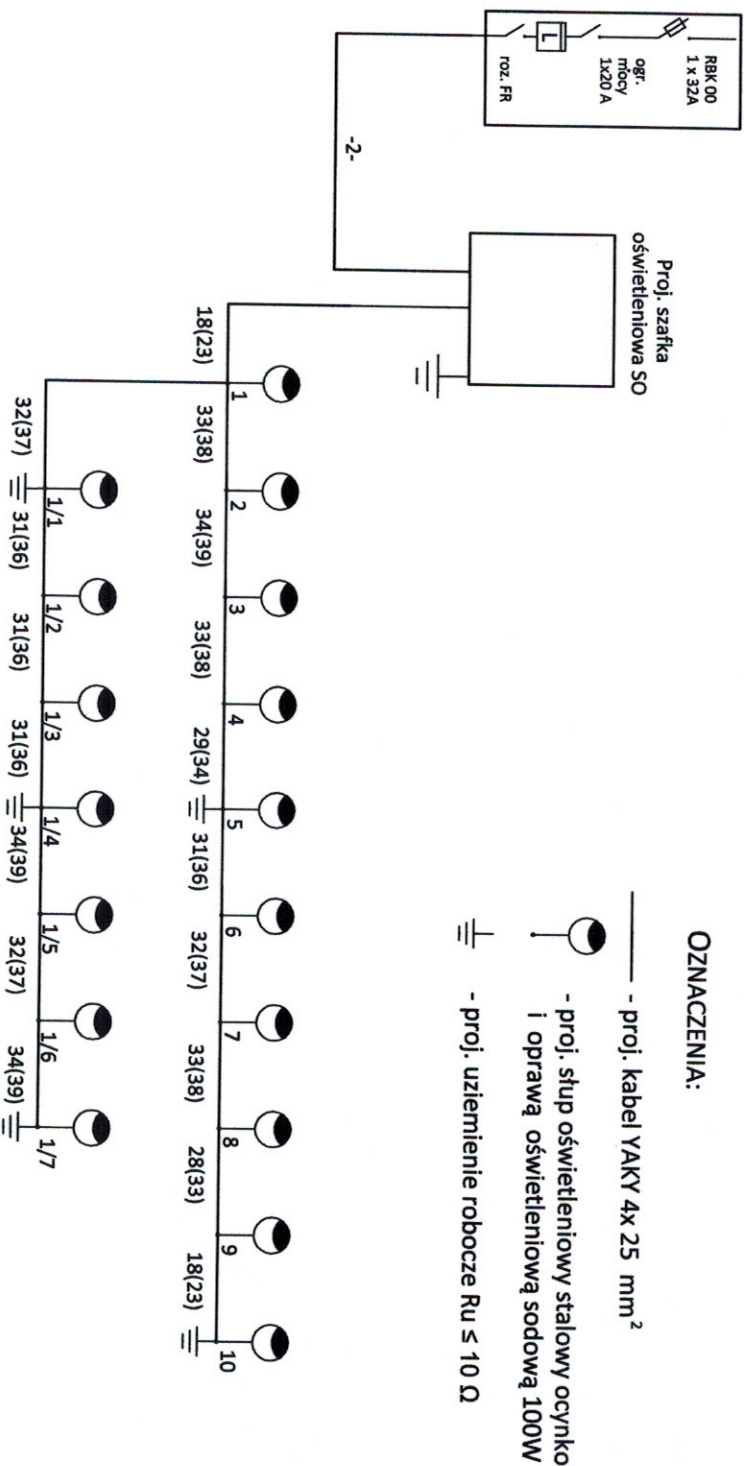


OZNACZENIA:

— - proj. kabel YAKY 4x 25 mm²

- proj. słup oświetleniowy stalowy ocynkowany z wysięgnikiem wys. 9,0 m i oprawą oświetleniową sodową 100W

-proj. uziemienie robocze $R_u \leq 10 \Omega$

WYKONAWCA		PROJEKT BUDOWLANY			
Usługi Geodetyjno - Projektowe Zbigniew Robakowski 63-800 Gostyń, Rynek 10		Stadium			
INWESTOR		Tytuł rysunku	SCHEMAT ZASILANIA		
Gmina Gostyń Rynek 2 63-800 Gostyń	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektant	mgr inż. Bronisław Nadobnik	44/96/L.o	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.	
TEMAT	DATA:	07.2014	SKALA:		
Przebudowa ul. Sportowej w Gostyniu	BRAZA:	Elektryczna	RYSUUNEK NUMER:	2	ARKUSZ NUMER:
					-