


UWAGI

1. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym należy ręcznie wykonać przekłopy kontrolne w celu wyznaczenia rzeczywistych rzędnych istniejącego uzbrojenia
2. Studzienki prefabrykowane oraz ściekowe przyjęto w oparciu o katalogi przykładowych producentów
3. Rzędne zwieńczenia wpuśców deszczowych, studni prefabrykowanych określono na podstawie projektu drogowej w związku z powyższym zwieńczenia nowoprojektowanych wpuśców deszczowych oraz studni zostaną dopasowane do rzędnych terenu wynikających z realizacji projektowanej nawierzchni

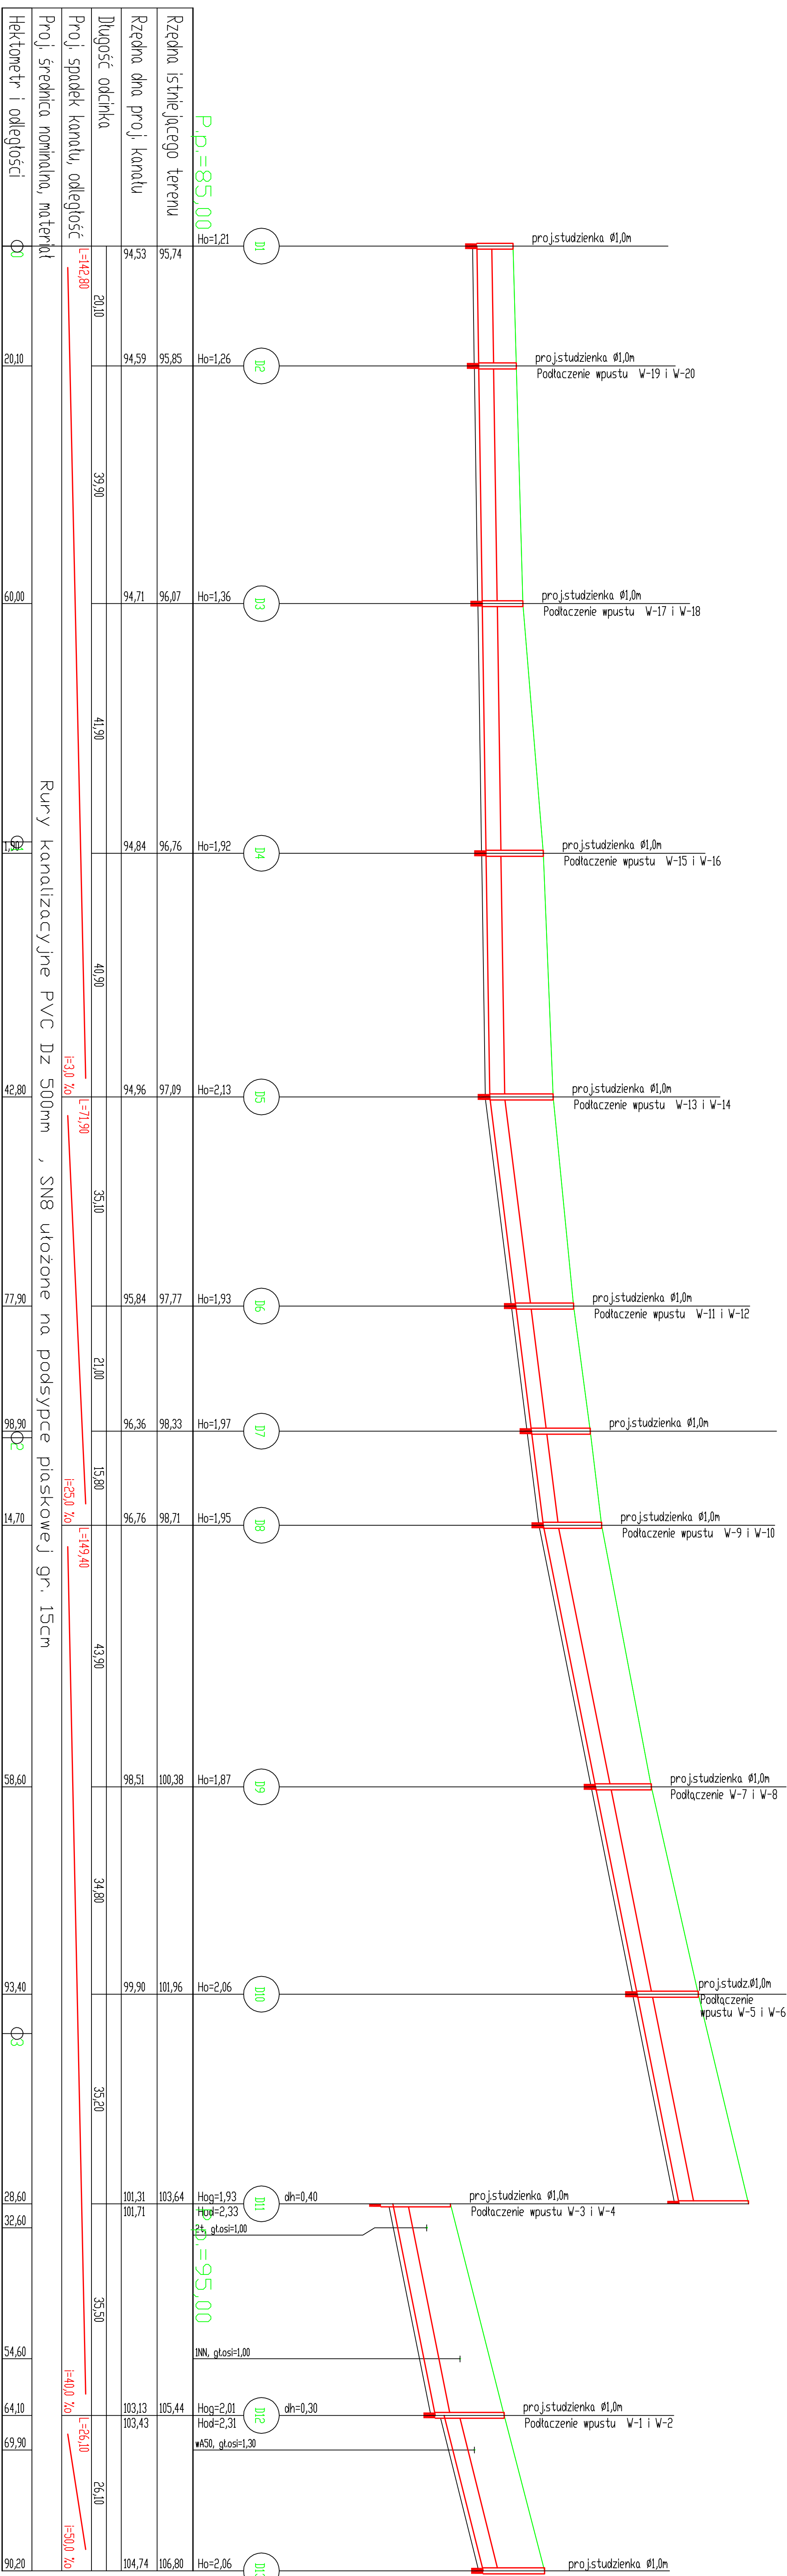

Uchwała Sejmiku, Projektowa 65-900 Gostyni, Rynek 10	PROJEKT BUDOWLANY			
	Stadium	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
	Typu rysunku			
	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
INWESTOR Gmina Gostyni Rynek 2 65-900 Gostyni	Projektant	mgr inż. Edward Bąk	1027/07/10	inżynier budowlany
	Projektant	mgr inż. Andrzej Grzesiak	1078/08/10	inżynier budowlany
TEMAT Przebudowa ul. Sportowej w Gostyniu	DATA:		06.2014	SKALA:
	BRANŻA:		SANITARNA	RSUNEK NUMER: 2
		ARKUSZ NUMER:		-