
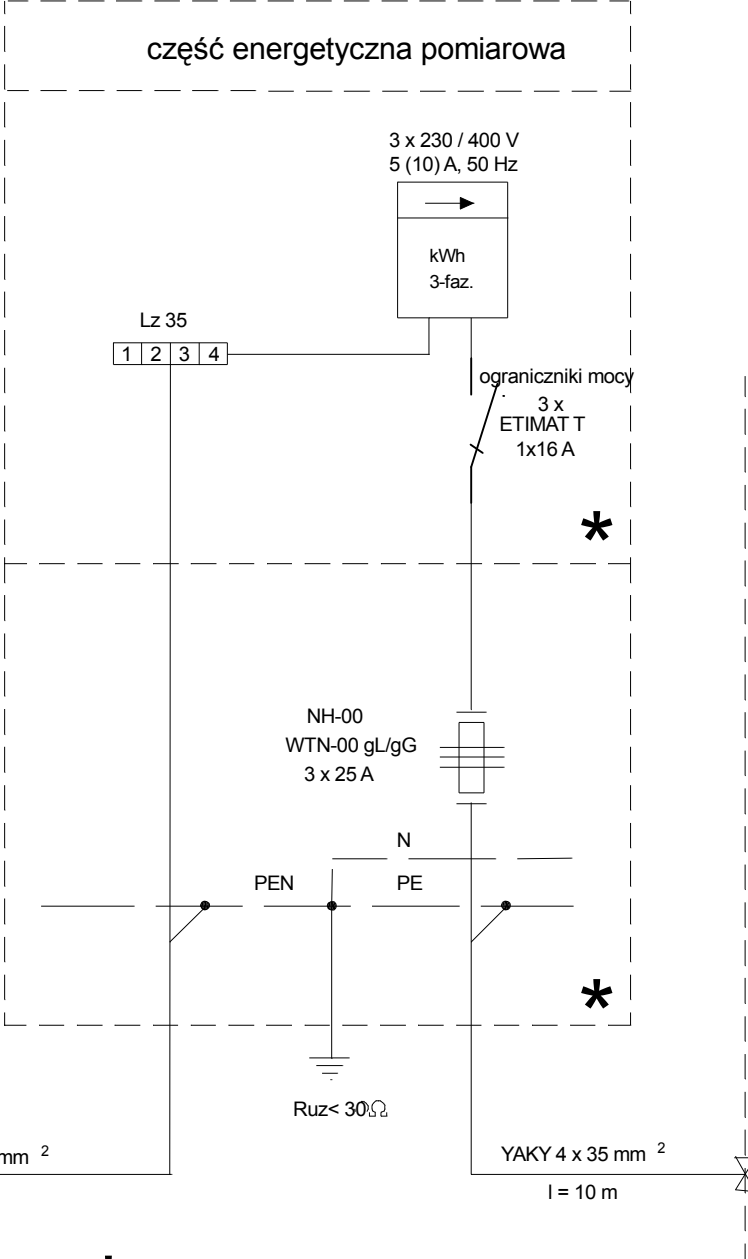


szafka oświetleniowa SO

złącze ZK1-1P

- własność ENEA Operator Sp. z o. o.

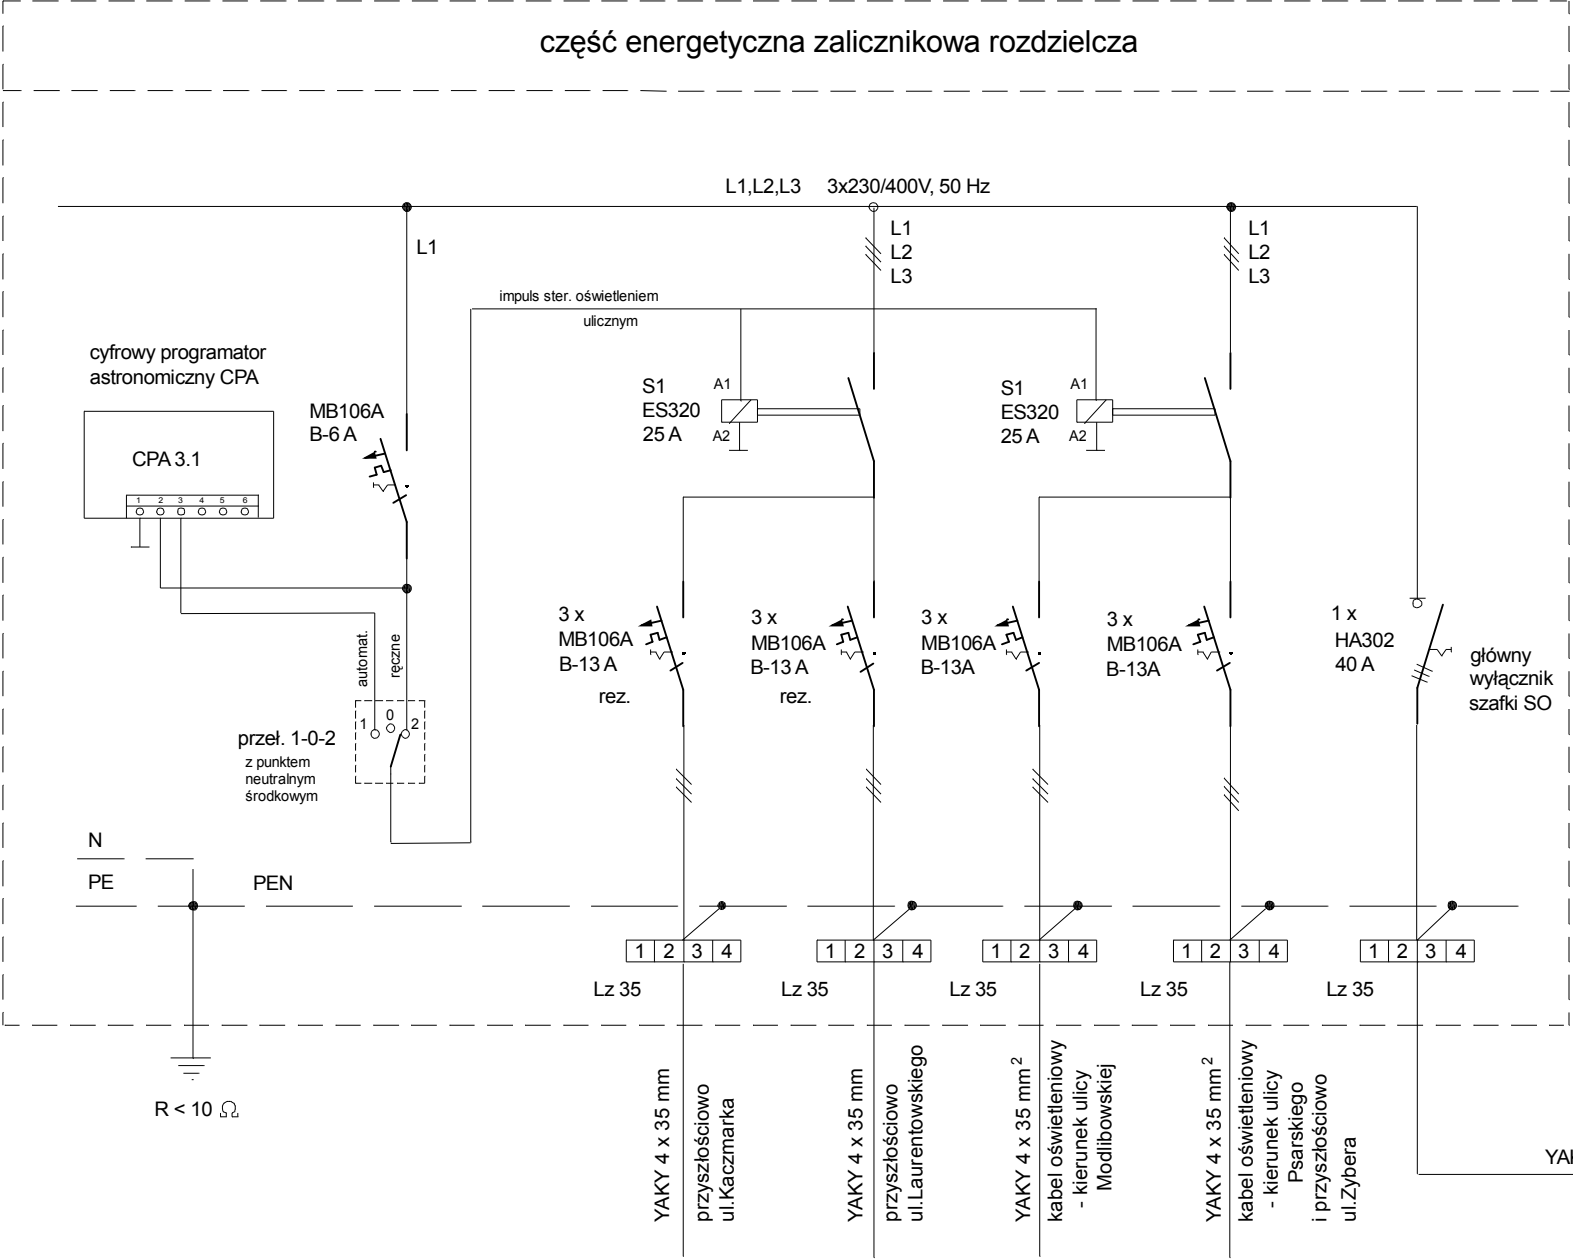

rez. rez. obw. ośw. obw. ośw.
nr I nr II
2,12 kW 0,25 kW
19 opraw 2 oprawy

UWAGA: * część energetyczną przedlicznikową przystosować do plombowania

Moc przyłączeniowa P = 10,0 kW - w ukł. 3-fazowym

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

FEDERACJA SNT NOT W POZNANIU BIURO STUDIÓW I RZECZOZNAWSTWA UL. TOWAROWA 64-100 LESZNO			
INWESTOR:	GMINA GOSTYŃ 63-800 GOSTYŃ, UL. RYNEK 2		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ULIC		
TREŚĆ RYSUNKU:	SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Śnieżyński	592 / 84 / Lo 1323 / 89 / Lo	
SPRAWDZIŁ:	inż. Zenon Pindera	898 / 86 / Lo	
DATA	LIPIEC 2014	SKALA	NR RYS. 3